

FIȘĂ TEHNICĂ

Grup de pompare CSE OTS R8 1F



Caracteristicile principale

Descriere	Grupul de pompare CSE OTS W8 este proiectată să fie instalată în circuite de încălzire hidraulice neamixate, unde nu este necesară o supapă de reținere. Grupul de pompare asigură circulația prin circuitul de încălzire în cauză. Grupul de pompare constă din: • pompă RPA 25-8 cu cablu de alimentare, • robinet cu bilă cu olandeză, • termometru, • izolație.
Fluid de lucru	Apă; amestec apă/glicol (max. 1:1). Interval de pH 6,5–8,5. Vă recomandăm să plasați un filtru cu o dimensiune a ochiurilor de max. 0,6 mm în amonte de pompă – de ex. robinetul cu filtru magnetic – consultați catalogul pentru coduri.
Instalare	La conductele de retur, distanța minimă între axa conductei și un perete este de 100 mm.
Code	21123

Date privind stația de pompare

Temperaturi de funcționare a fluidului	5–95 °C
Presiunea maximă de lucru	10 bar
Presiune de lucru minimă	0,5 bar
Temperatura ambiantă	5–40 °C
Umiditate relativă max.	80 %, fără condensare
Sursă de alimentare	230 V, 50 Hz
Material izolanț	EPP RG 60 g/l
Dimensiuni generale	305 x 165 x 170 mm
Greutate totală	2,5 kg
Conexiuni	2 x G 1" F

Date electrice ale pompei


Sursă de alimentare	1 ~ 230 V, 50–60 Hz
Putere de intrare max.	65 W
Curent max.	0,65 A
Controlul vitezei	convertor de frecvență
Clasificare IP	IP44
Protecția motorului	nu este necesar (rezistent la blocaj)

FIȘĂ TEHNICĂ


Grup de pompare CSE OTS R8 1F

Curbe de performanță a pompei RPA 25-8

Viteză constantă

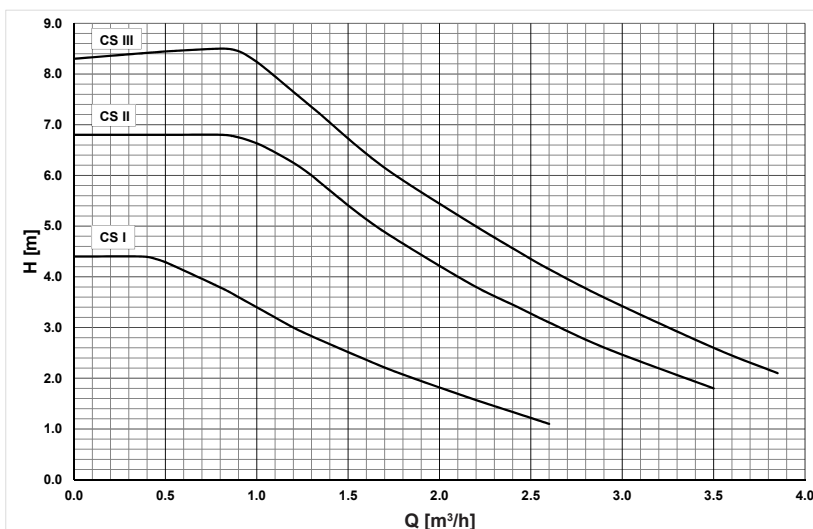

Presiune variabilă

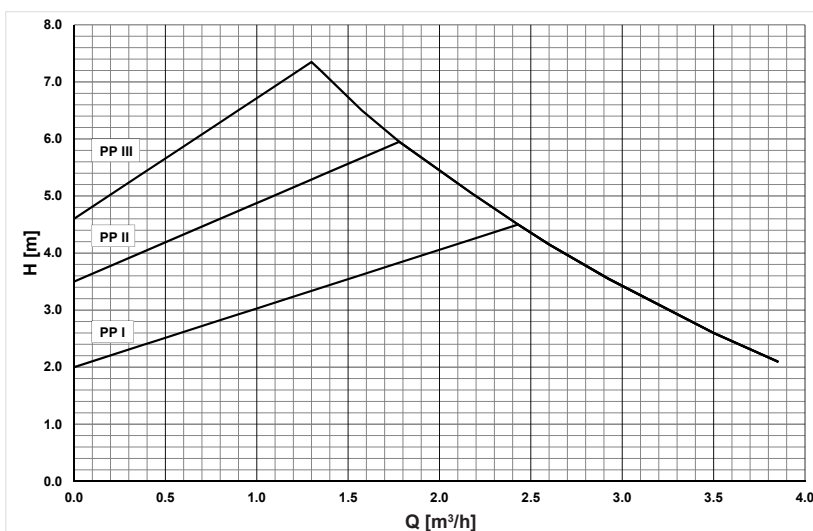

Presiune constantă

